


■ Feeder Alimentazione



End feeder type 1 + end cover type 2

Alimentazione di testata tipo 1 + testata di chiusura tipo 2

Single Singolo

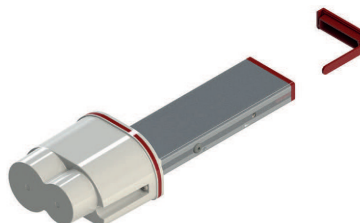


In (A)	POLES NUMBER NUMERO DI POLI	
	2P	4P
25 A	LTC25DFED3AA000	LTC25LFED3AA000
40 A	LTC40DFED3AA000	LTC40LFED3AA000

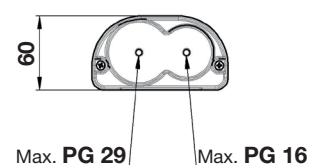
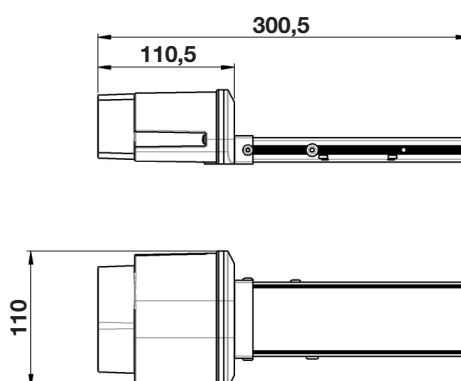


Max cable size 10 mm²
Cavo max sez. 10 mm²

Double Doppio

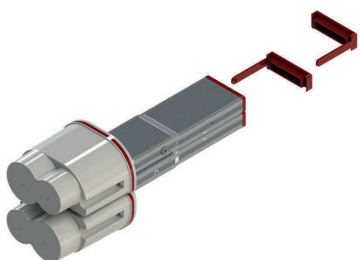

In (A)	POLES NUMBER NUMERO DI POLI			
	2P+2P	4P+4P	4P+2P	6P+6P
25 A	LTC25FFED3AA000	LTC25MFED3AA000		
40 A	LTC40FFED3AA000	LTC40MFED3AA000		

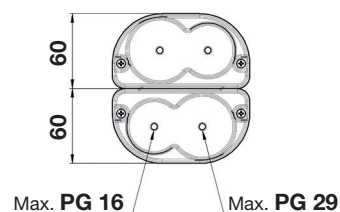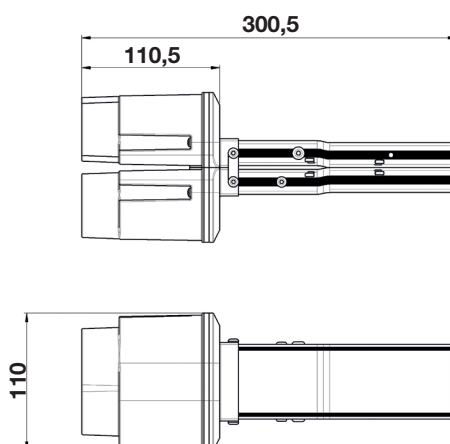

Max cable size 10 mm²
Cavo max sez. 10 mm²


For information about special solutions not in the catalogue or for painted busbar, please contact our Engineering department

Per informazioni riguardo soluzioni speciali non a catalogo o per condotti verniciati, contattare il nostro ufficio Engineering



■ Feeder Alimentazione

Feeder type 2 + end cover type 1 Alimentazione tipo 2 + testata di chiusura tipo 1

Single Singolo

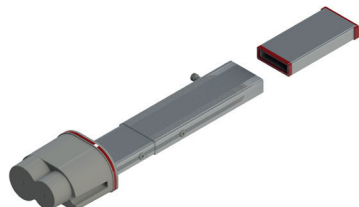


In (A)	POLES NUMBER NUMERO DI POLI	
	2P	4P
25 A	LTC25DFED4AA000	LTC25LFED4AA000
40 A	LTC40DFED4AA000	LTC40LFED4AA000

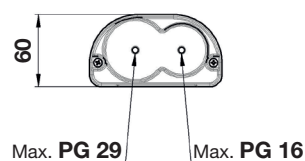
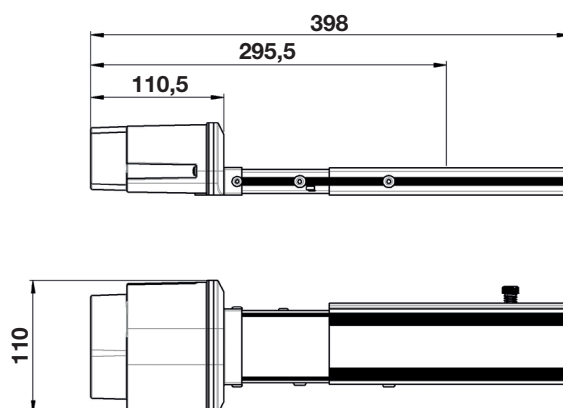


Max cable size 10 mm²
Cavo max sez. 10 mm²

Double Doppio

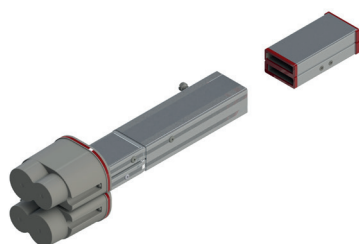

In (A)	POLES NUMBER NUMERO DI POLI			
	2P+2P	4P+4P	4P+2P	6P+6P
25 A	LTC25FFED4AA000			LTC25MFED4AA000
40 A	LTC40FFED4AA000			LTC40MFED4AA000

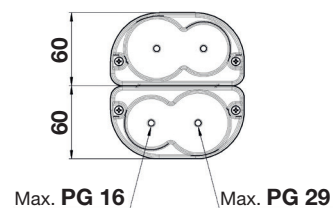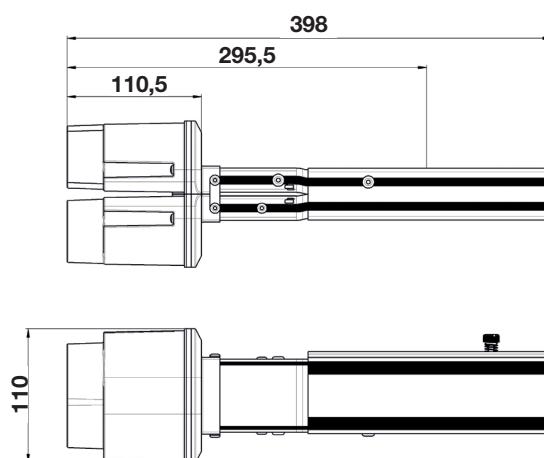

Max cable size 10 mm²
Cavo max sez. 10 mm²

For information about special solutions not in the catalogue or for painted busbar, please contact our Engineering department


Per informazioni riguardo soluzioni speciali non a catalogo o per condotti verniciati, contattare il nostro ufficio Engineering

■ Instruction of assembly Istruzioni di montaggio


Feeder wiring Cablaggio alimentazione di testata

Single / Double Singolo / Doppio


1

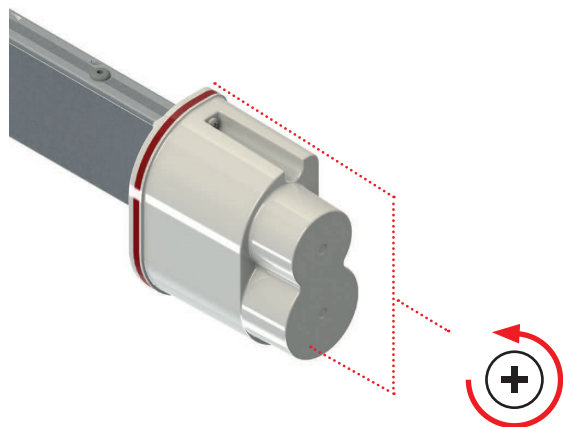

2

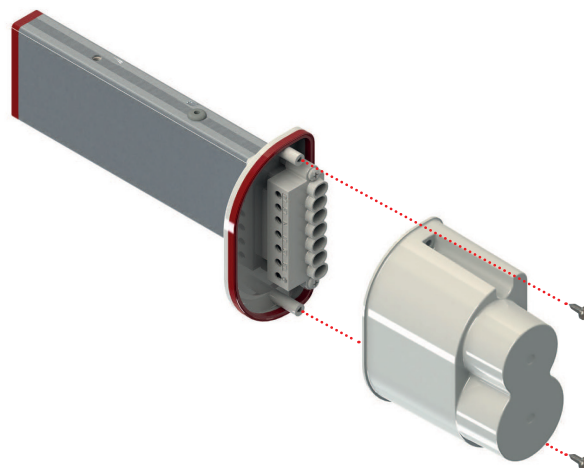


3

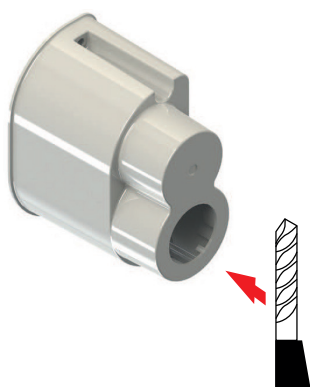


4

Settle cables using the appropriate insulated terminal supplied with feeder.


Intestare i cavi utilizzando gli appositi terminali preisolati forniti con l'alimentazione.

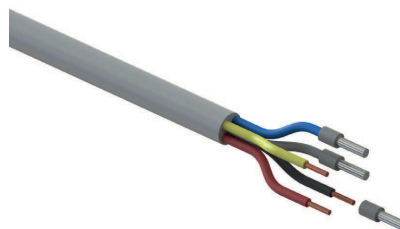

5

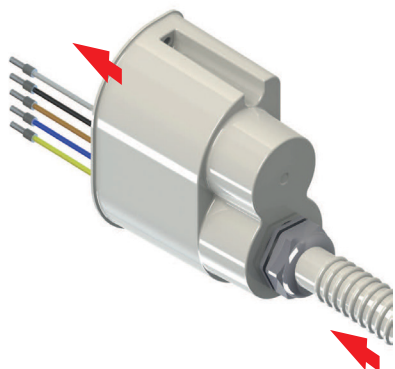

6

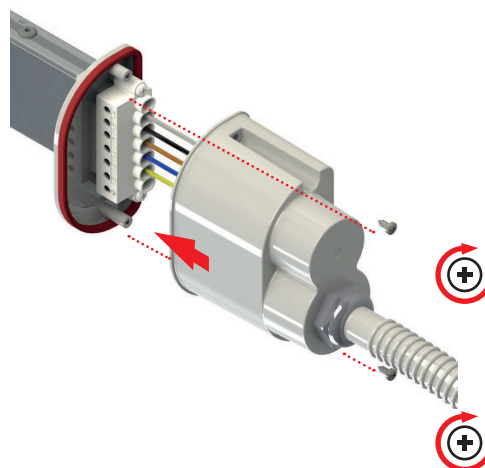


■ Instruction of assembly

Istruzioni di montaggio


End feeder

Alimentazione di testata

Type 1 Tipo 1

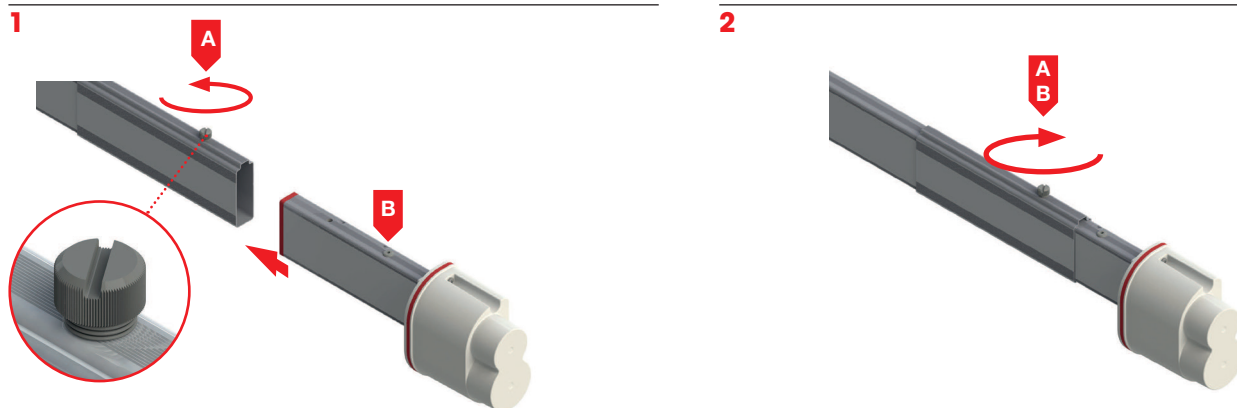


Type 2 Tipo 2

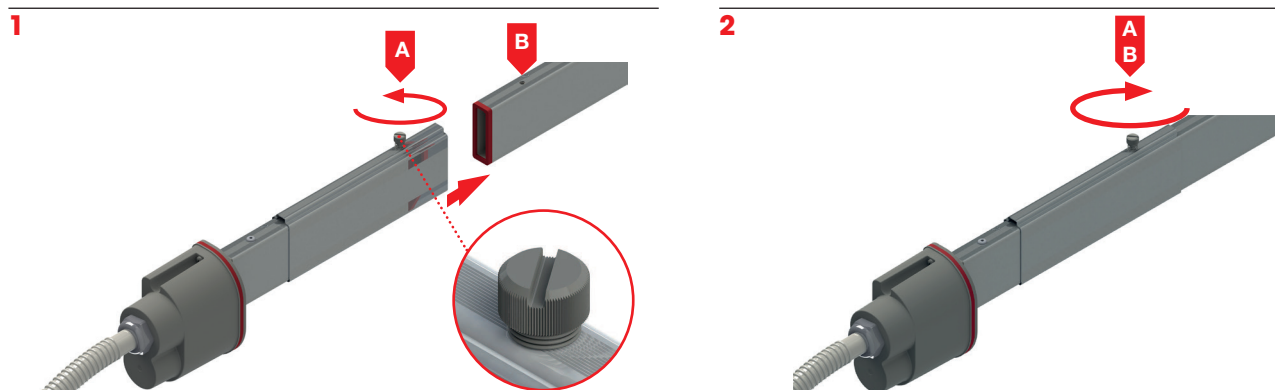

End cover

Testata di chiusura

Type 1 Tipo 1

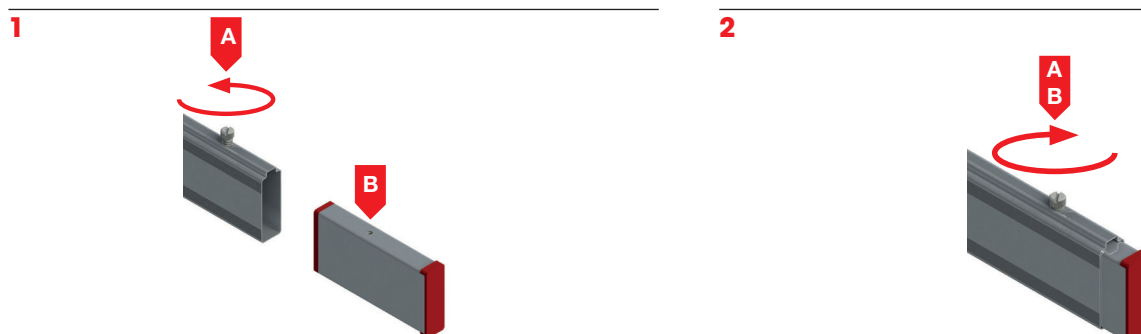

Type 2 Tipo 2

